



図1 日野川地区水道用水供給事業 採水地点

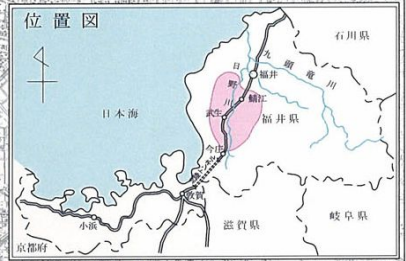

検査区分	採水場所
原水の水質検査	● 1ヶ所
浄水の水質検査	○ 1ヶ所
送水末端の水質検査	◎ 3ヶ所
●の今立中継ポンプ場および朝日中継ポンプ場は、月1回送水末端として15項目の週検査を実施する	

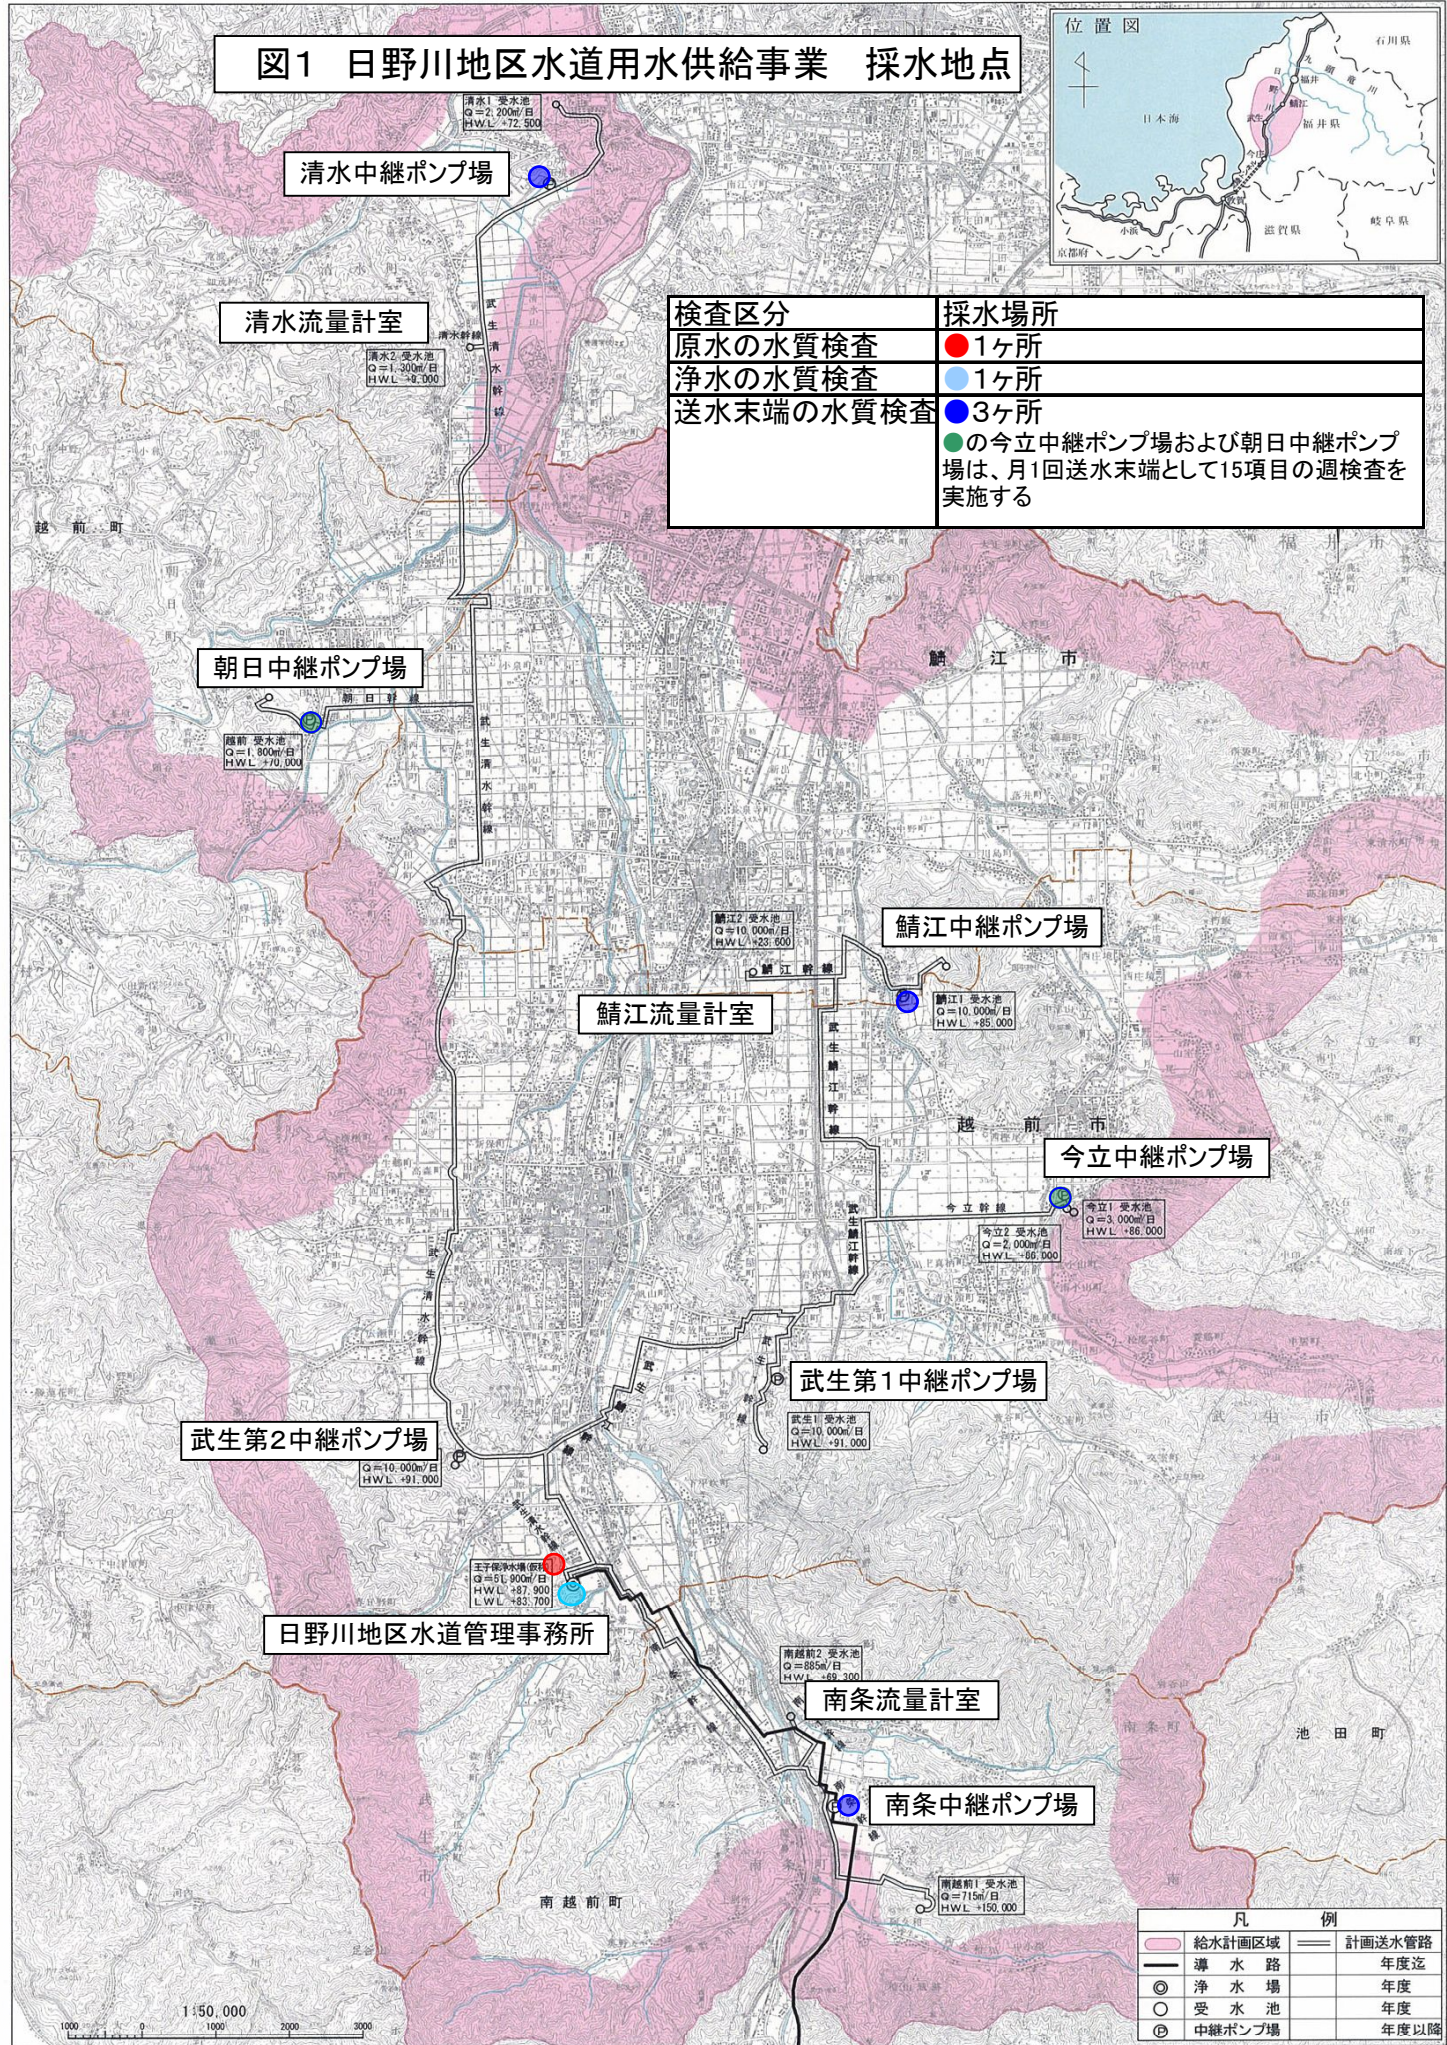

凡 例	
給水計画区域	計画送水管路
導水路	年度迄
◎ 浄水場	年度
○ 受水池	年度
◎ 中継ポンプ場	年度以降