

経営比較分析表（令和4年度決算）









福井県 福井市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ad	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	51.44	87.38	74.78	2,618




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
257,941	536.37	480.90
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
224,064	50.61	4,427.27

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

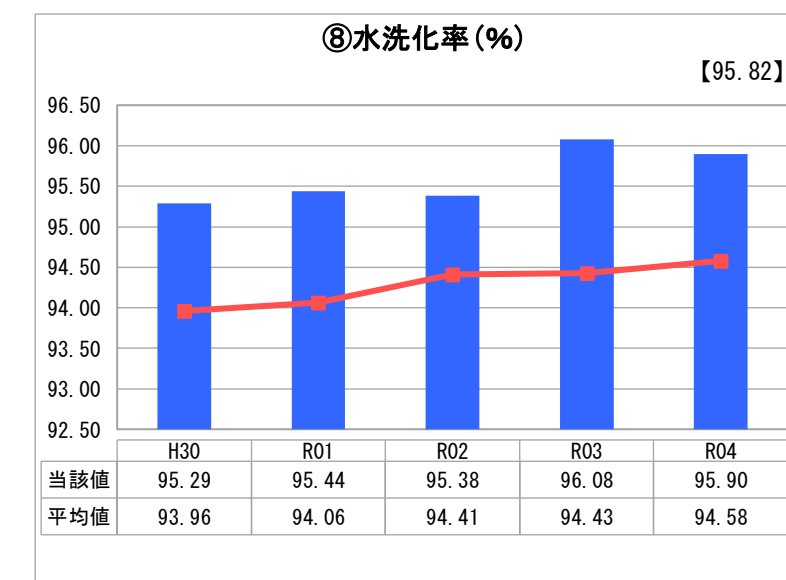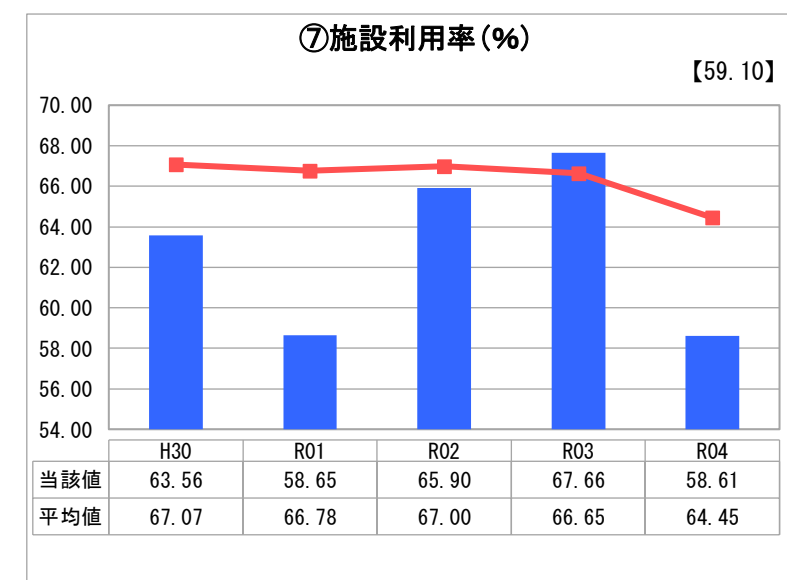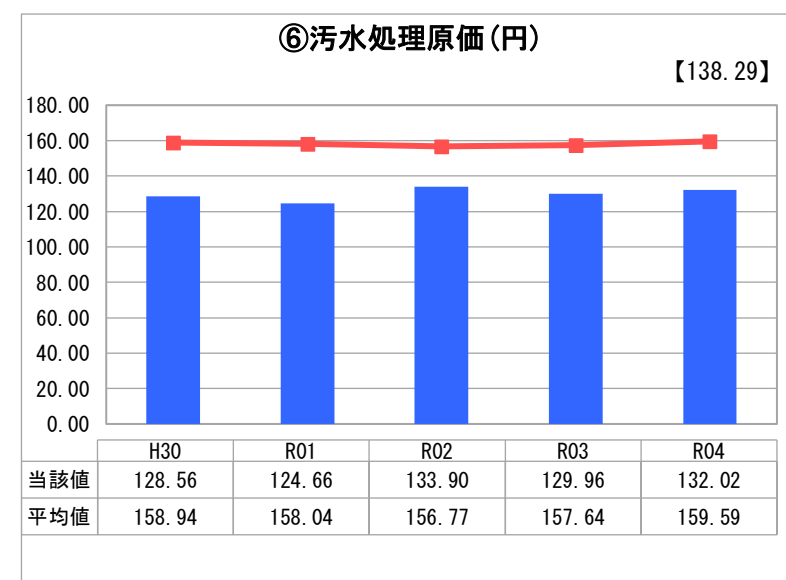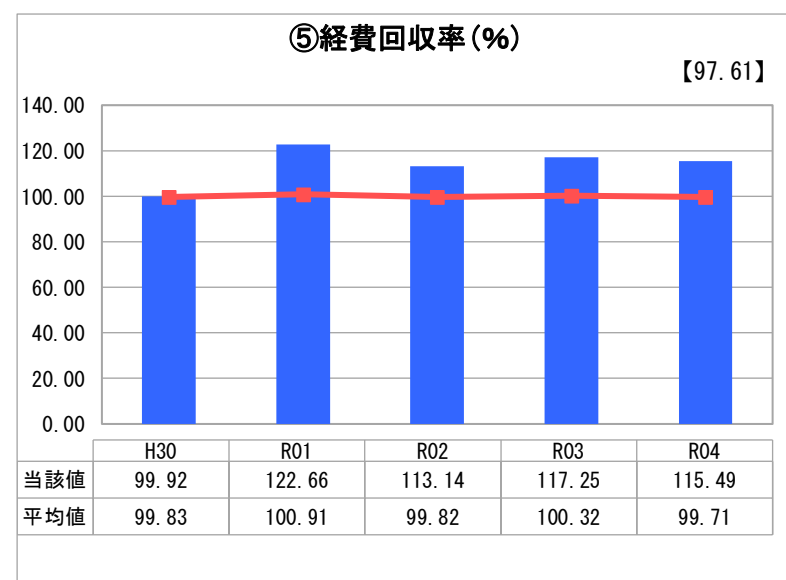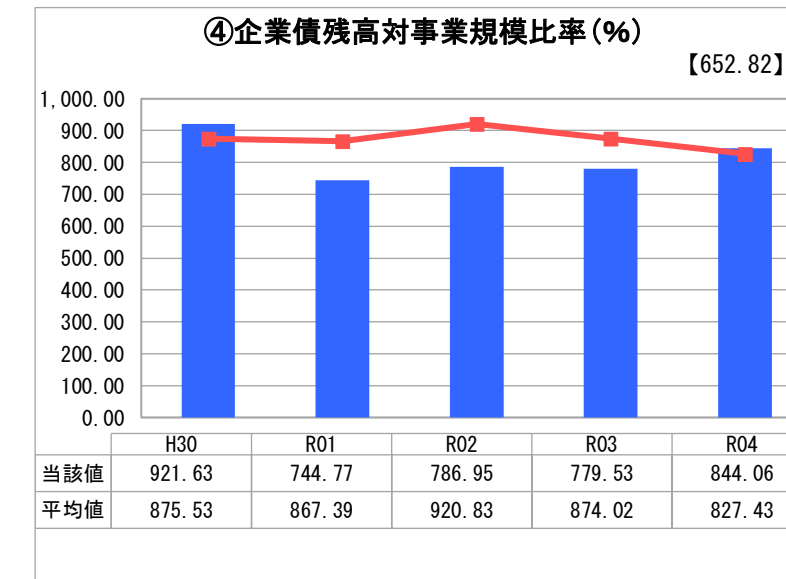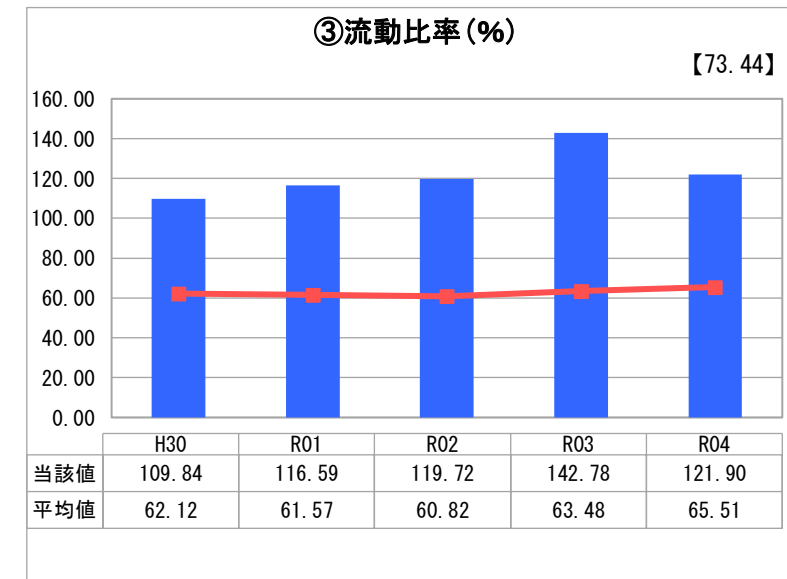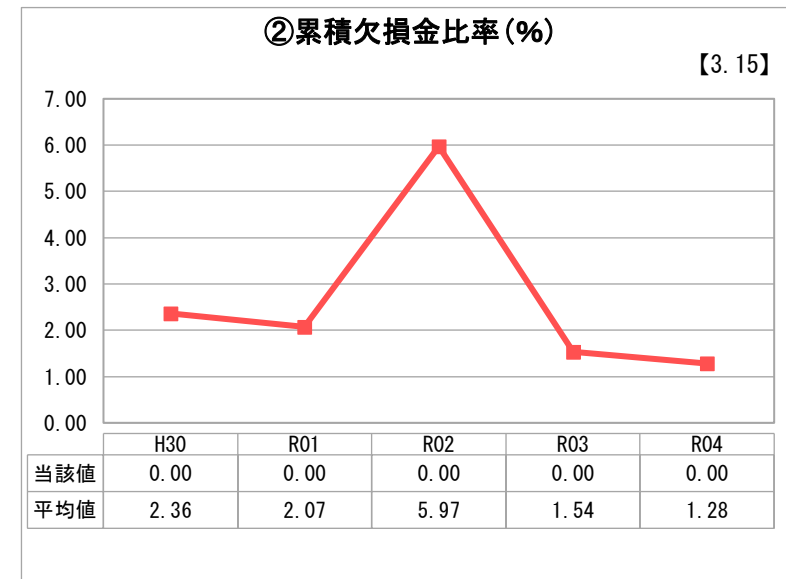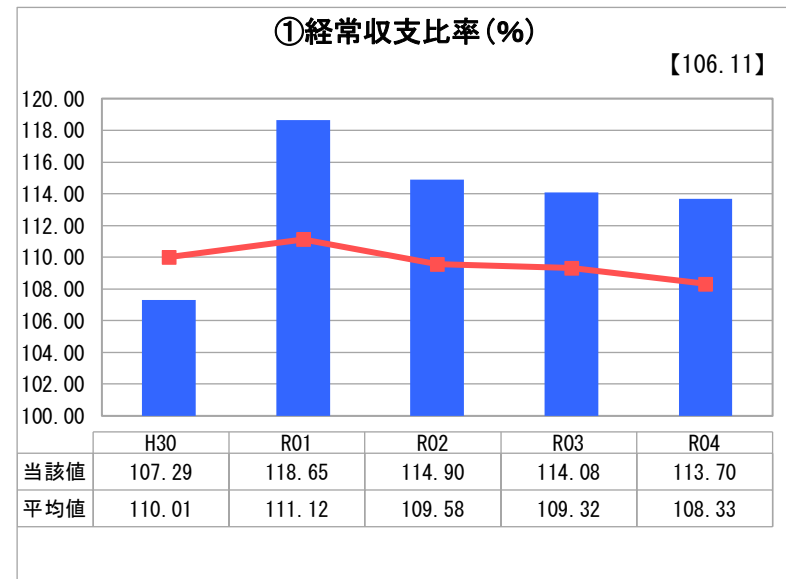

2. 老朽化の状況

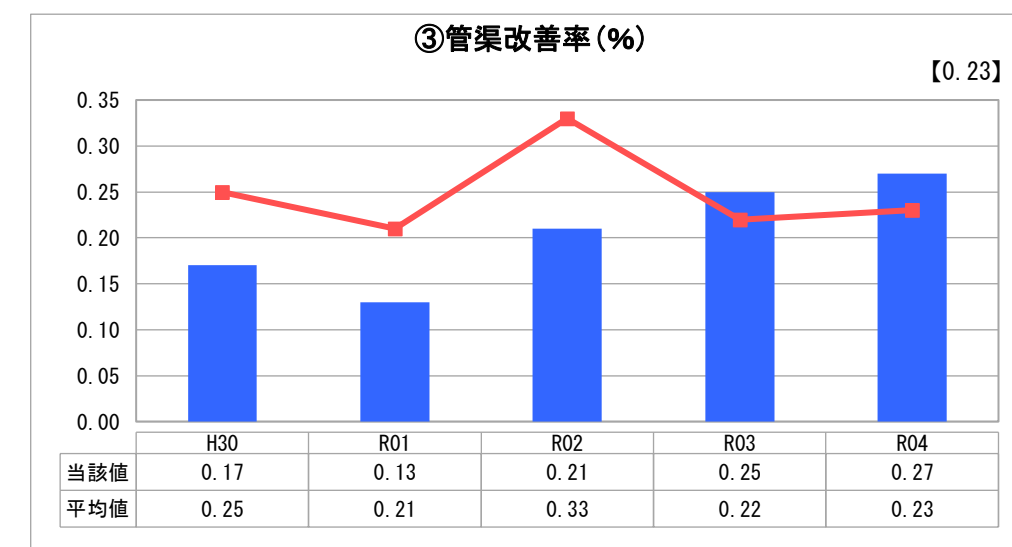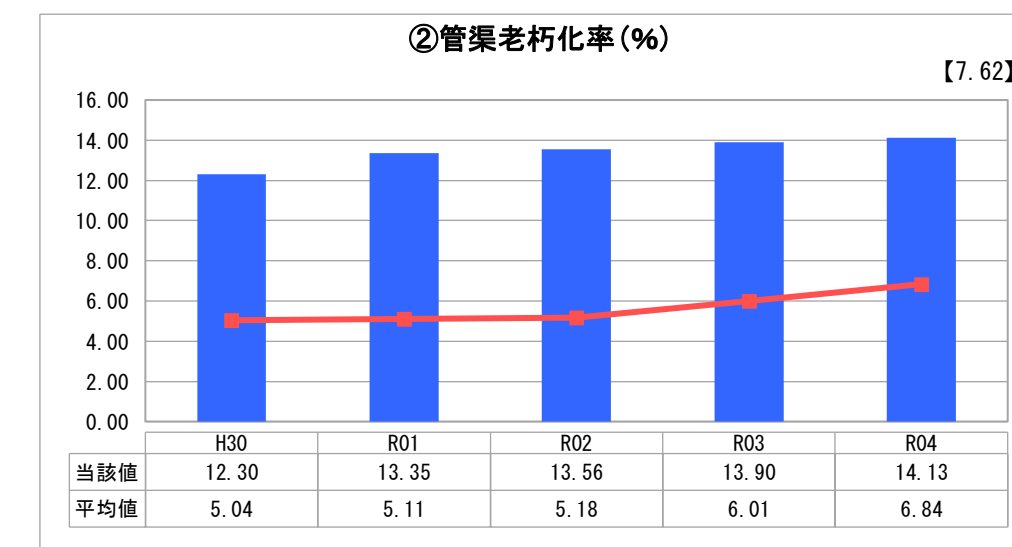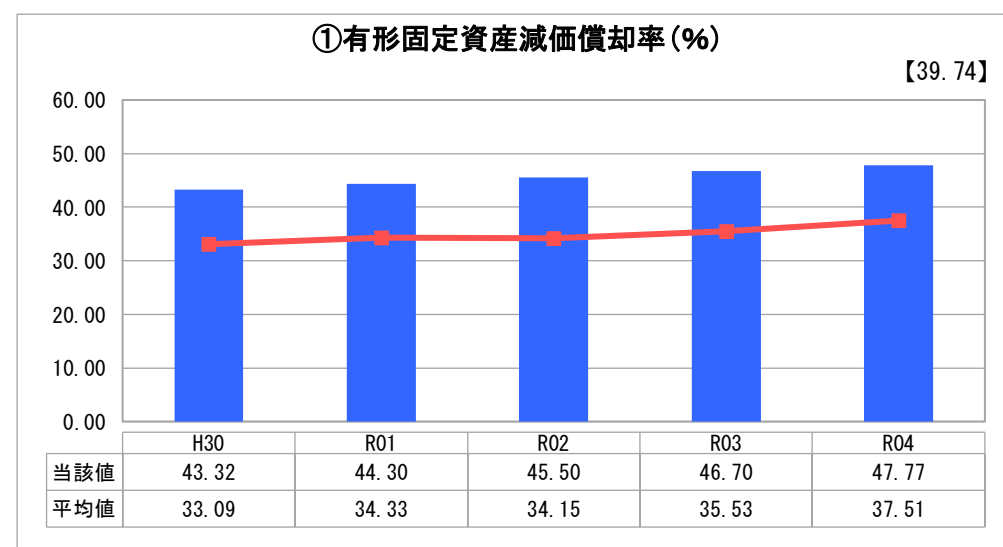

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

「①経常収支比率」は、100%以上を維持しており、健全な事業経営を行っている。

「②累積欠損金」は、発生していない。

「③流動比率」は、100%以上を維持しており、適正な支払能力は確保している。

「④企業債残高対事業規模比率」は、おおむね類似団体と同水準であり、今後も使用料収入に対する適正な企業債残高を維持していく必要がある。

「⑤経費回収率」は、100%以上を維持しており、汚水処理費に要した費用を使用料収入で賄えている。

「⑥汚水処理原価」は、類似団体と比較して低く推移しており、効率的な汚水処理が行えている。

「⑦施設利用率」は、類似都市と比較して令和4年度は低くなっており、人口減少等を踏まえて適正な施設規模となっているか分析していく必要がある。

「⑧水洗化率」は、類似団体と比較して高く推移しており、引き続き未接続者への接続を促進していく。

2. 老朽化の状況について

「③管渠改善率」は、おおむね類似団体と同水準となっている。しかし、法定耐用年数を超えた施設を多く抱えているため、「①有形固定資産減価償却率」及び「②管渠老朽化率」は、類似団体と比較して高く推移していることから、さらに老朽化対策を進めていく必要がある。

全体総括

本市は類似都市よりも早期に下水道事業に着手しているため、施設の老朽化が進んでおり、下水道施設が一斉に更新時期を迎えている。今後、老朽化した施設の維持管理や更新に多額の費用を要する一方、人口減少等による使用料収入は減少が見込まれ、各種経営指標が悪化していく恐れがある。

こうした状況の中、将来にわたり安定してサービスを提供していくため、「福井市下水道事業経営戦略」や「ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な維持管理や設備投資を行い、経営の健全化に努めていく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。