

経営比較分析表（令和5年度決算）









福井県 あわら市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A6	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり重産料金(円)	
-	55.40	90.34	3,245	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
26,537	84.59	313.71
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
23,887	52.97	450.95

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

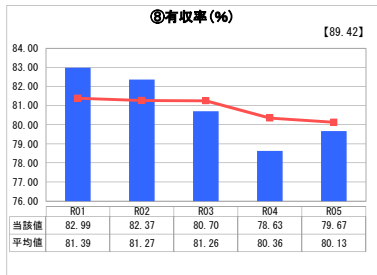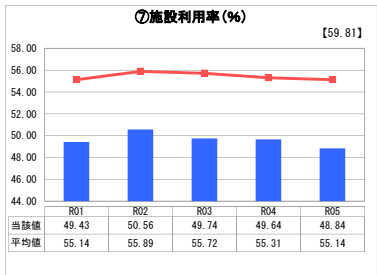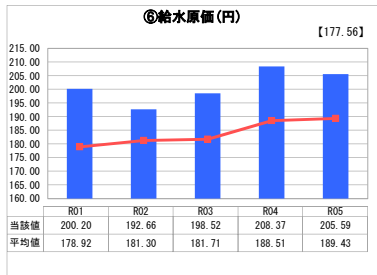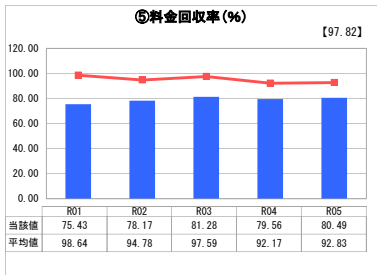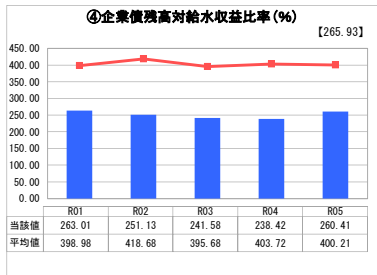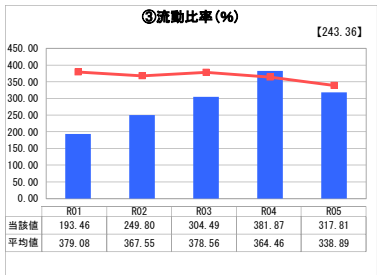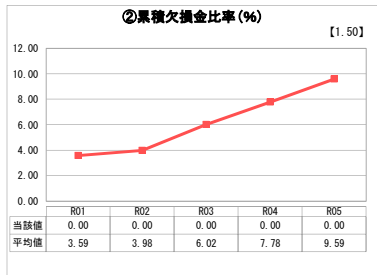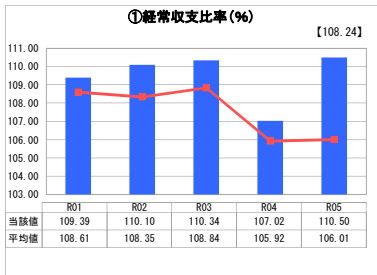

2. 老朽化の状況

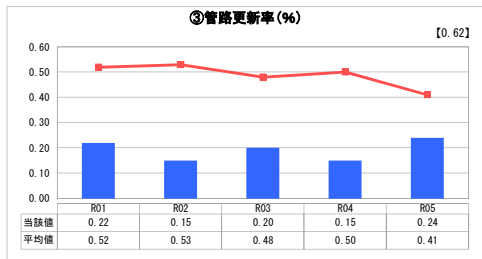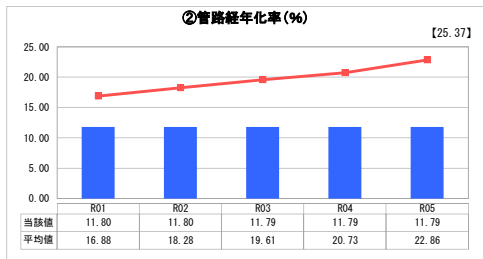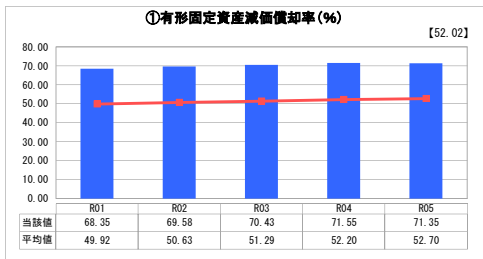

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は100%を越えているが、一般会計から補助金の繰り入れを行っているためである。
②累積欠損金は発生していない。
③昨年と比べ減少はしており、類似団体の平均とも比較し低いため、今後も改善を継続していく必要がある。
④企業債残高対給水収益比率は増加となった。老朽化した施設の更新を進めており、企業債の借入が増加したためである。
⑤供給単価改善のため令和3年4月に料金改定を行ったが、依然として料金回収率が100%を下回っている。
⑥昨年と比べ低くなったが、類似団体と比較すると高く推移しており、高額な漏水受水による影響が大きいためであり改善に向けて県と協議していく。
⑦施設利用率が類似団体と比較し低いため、今後の更新に当たり、施設のダウンサイジングを図る必要がある。
⑧寒波による漏水の影響を受けた昨年度より増加となっているが、管路の老朽化に伴う漏水等が増えており、類似団体と比較し有収率が低いため、早急に老朽化施設の更新を進める必要がある。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、昭和50年から60年代の水道事業拡張期に整備された資産が多いため、類似団体と比較すると高く推移している。今後は計画的な施設更新を行う必要がある。
②管路経年率は、昭和50年から60年代の水道事業拡張期に整備された管路が多いため、今後は経年化が加速的に拡大傾向にある。
③管路更新を随時行っているが、依然として更新率は低い。今後、法定耐用年数を経過する管路が加速的に増加するため更新ペースを上げる必要がある。

全体総括

給水人口減や節水器具等の普及に伴う給水量の減少により給水収益が減少している中、老朽化が著しい施設の更新を進めなければならないため、今後さらに厳しい経営状況となる。令和3年度に策定した施設更新計画に基づいて、計画的に施設の更新を行っていく。また、経営戦略の見直しを行い、経営改善を進めるとともに、料金改定や広域化などの経営改善策に取り組む必要がある。